



PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ
PE 100 SDR 17 d63x3,8mm - 108,14 m
PE 100 SDR 17 d32x2,0mm - 84,00m

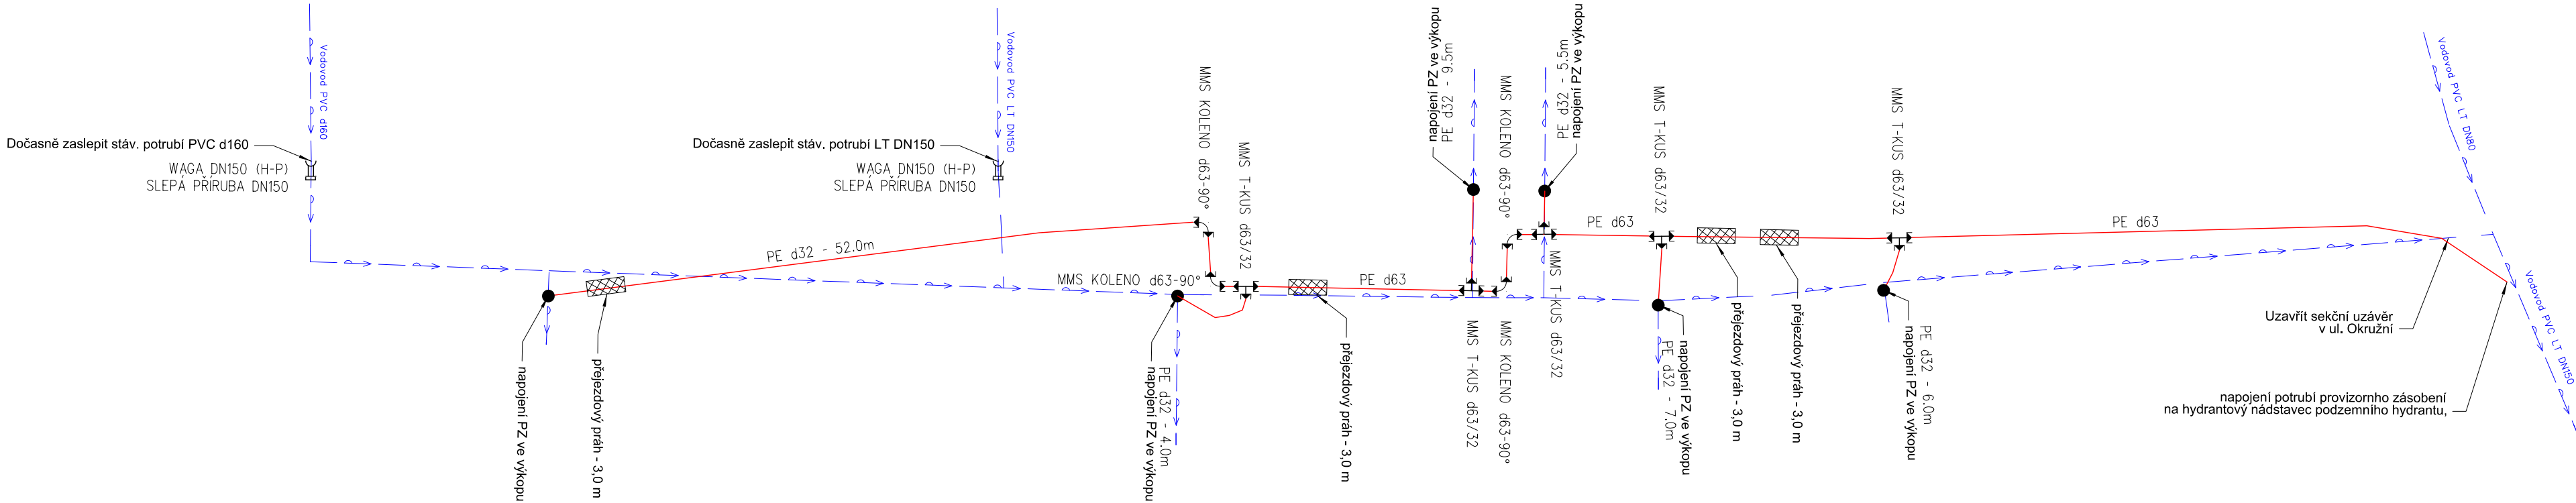

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA d32



Pozn: pro propoje PE potrubí jsou navrženy mechanické svěrné spojky příslušných dimenzí z PP
*) materiál bude následně využit při obnově potrubí vodovodu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ZPRACOVAL	SPOLUPRACOVAL	<div><div><div><div>J</div><div>V</div><div>S</div></div><div>JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST</div><div>Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520 IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328 / DS: wwgdslx e-mail: jvs@voda-jvs.cz / www.voda-jvs.cz</div></div></div>	
ING. ALOIS MAZÁK		BC. DAVID GAJDOŠ	PETRA STAVIANISOVÁ		
INVESTOR			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		
MĚSTO ALBRECHTICE			MĚSTO ALBRECHTICE		
AKCE				ZAKÁZKA	PRO-2021-009
REKONSTRUKCE VODOVODU UL. OKRUŽNÍ, MĚSTO ALBRECHTICE				DATUM	PROSINEC 2021
				FORMÁT	630x297 mm
				STAVEBNÍ DOKUMENTACE	DPS
STAVEBNÍ OBJEKT				MĚŘÍTKO	SCHEMA
VODOVODNÍ ŘAD				OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
NÁZEV PŘÍLOHY				PARÉ	
KLADEČSKÉ SCHÉMA - PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ					